



GUIDETTISERRI
STUDIO INGEGNERIA

Via Pier Carlo Cadoppi, 14 - 42124 Reggio Emilia
Tel. +39 0522 439734 - Fax +39 0522 580006
Mail: info@studiocgs.it - Web: www.guidettiserristi.it
C.F. e P.I. 01934740356

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =

COMMITTENTE



IRENE BENASSI

PROGETTO

Interventi di demolizione totale
per riqualificazione dell'ambito urbano
con realizzazione di nuove volumetrie
in Via Leonardo da Vinci a Rolo (RE)

ELABORATO


IMPIANTI ELETTRICI EDIFICIO
Quadro elettrico generale

G					
F					
E					
D					
C					
B					
A	NOV '21	EMISSIONE		GIOVANNINI GIOVANNINI	
REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDAITO	CONTROLLATO	
FILE	W:\P-2019\P26-BENASSI SRL - PUA Via Da Vinci, Rolo\11-ACCORDO OPERATIVO\10-ACCORDO OPERATIVO - Integrazione a CARICATA a edificio e meccanico.dwg				

A TERMINI DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETÀ DI QUESTO ELABORATO CON DIVIETO
DI RIPRODURLO E DI RENDERSI NOTO A TERZI SENZA LA NOSTRA AUTORIZZAZIONE SCRITTA

PROGETTISTA

PER. ING. Claudio GIOVANNINI



COLLABORATORE

FASE DI PROGETTO

ACCORDO
OPERATIVO

DATA EMISSIONE

Novembre 2021

SCALA


PRATICA

P26/2019


TAVOLA


AO1E3

A		B		C		D		E		F	
0		1		2		3		4		5	
6		7		8		9					
<div>A TERMINI DI LEGGE E' VIETATO RIPRODURRE E/O COMUNICARE A TERZI IL CONTENUTO DEL PRESENTE ELABORATO</div>											
<div><div>DATI TECNICI</div><div><div>TENSIONE NOMINALE</div><div>400V</div></div><div><div>FREQUENZA</div><div>50Hz</div></div><div><div>MASSIMA CORRENTE DI CORTO CIRCUITO</div><div>16KA</div></div><div><div>STRUTTURA DEL QUADRO</div><div>PRISMA P 2000x3350x400mm</div></div><div><div>GRADO DI PROTEZIONE MINIMO</div><div>IP43</div></div><div><div>N° IDENTIFICAZIONE</div><div></div></div></div>											
<div><div>CLAUDIO GIOVANNINI</div><div>Studio e progettazione impianti elettrici</div><div>Via Blasetti N.27 42013</div><div>Casalgrande - Reggio Emilia</div><div>Tel: 3333117230</div><div>e-mail: giovannini.claudio@yahoo.it</div></div>											
<div><div>CLIENTE</div><div>Irene Benassi</div><div>COMMESSA</div><div>ROLO</div></div>											
<div><div>TITOLO</div><div>Quadro elettrico generale supermercato</div><div>DATA</div><div>22/11/2021</div></div>											
<div><div>OGGETTO</div><div>Via Leonardo da Vinci 3 42047 Rolo (RE)</div><div>DISEGNATORE</div><div>Giovannini C.</div></div>											
<div><div>CLAUDIO GIOVANNINI</div><div>Via Blasetti 27, 42013 Casalgrande (RE)</div><div>Cell. 3333117230</div></div>											
<div><div>CLIENTE</div><div>Irene Benassi</div><div>DATA</div><div>22/11/2021</div><div>DISEGN.</div><div>Giovannini C.</div></div>											
<div><div>Negozi generi alimentari SIGMA</div><div>Impianto</div><div>COMMESSA :</div><div>ROLO</div></div>											
<div><div>REV.</div><div>MODIFICA</div><div>DATA</div><div>FIRMA</div></div>											
<div><div>FILE :</div><div>Quadri distrib.</div><div>Fg.</div><div>1</div><div>F.S.</div><div>2</div></div>											
0		1		2		3		4		5	
6		7		8		9					

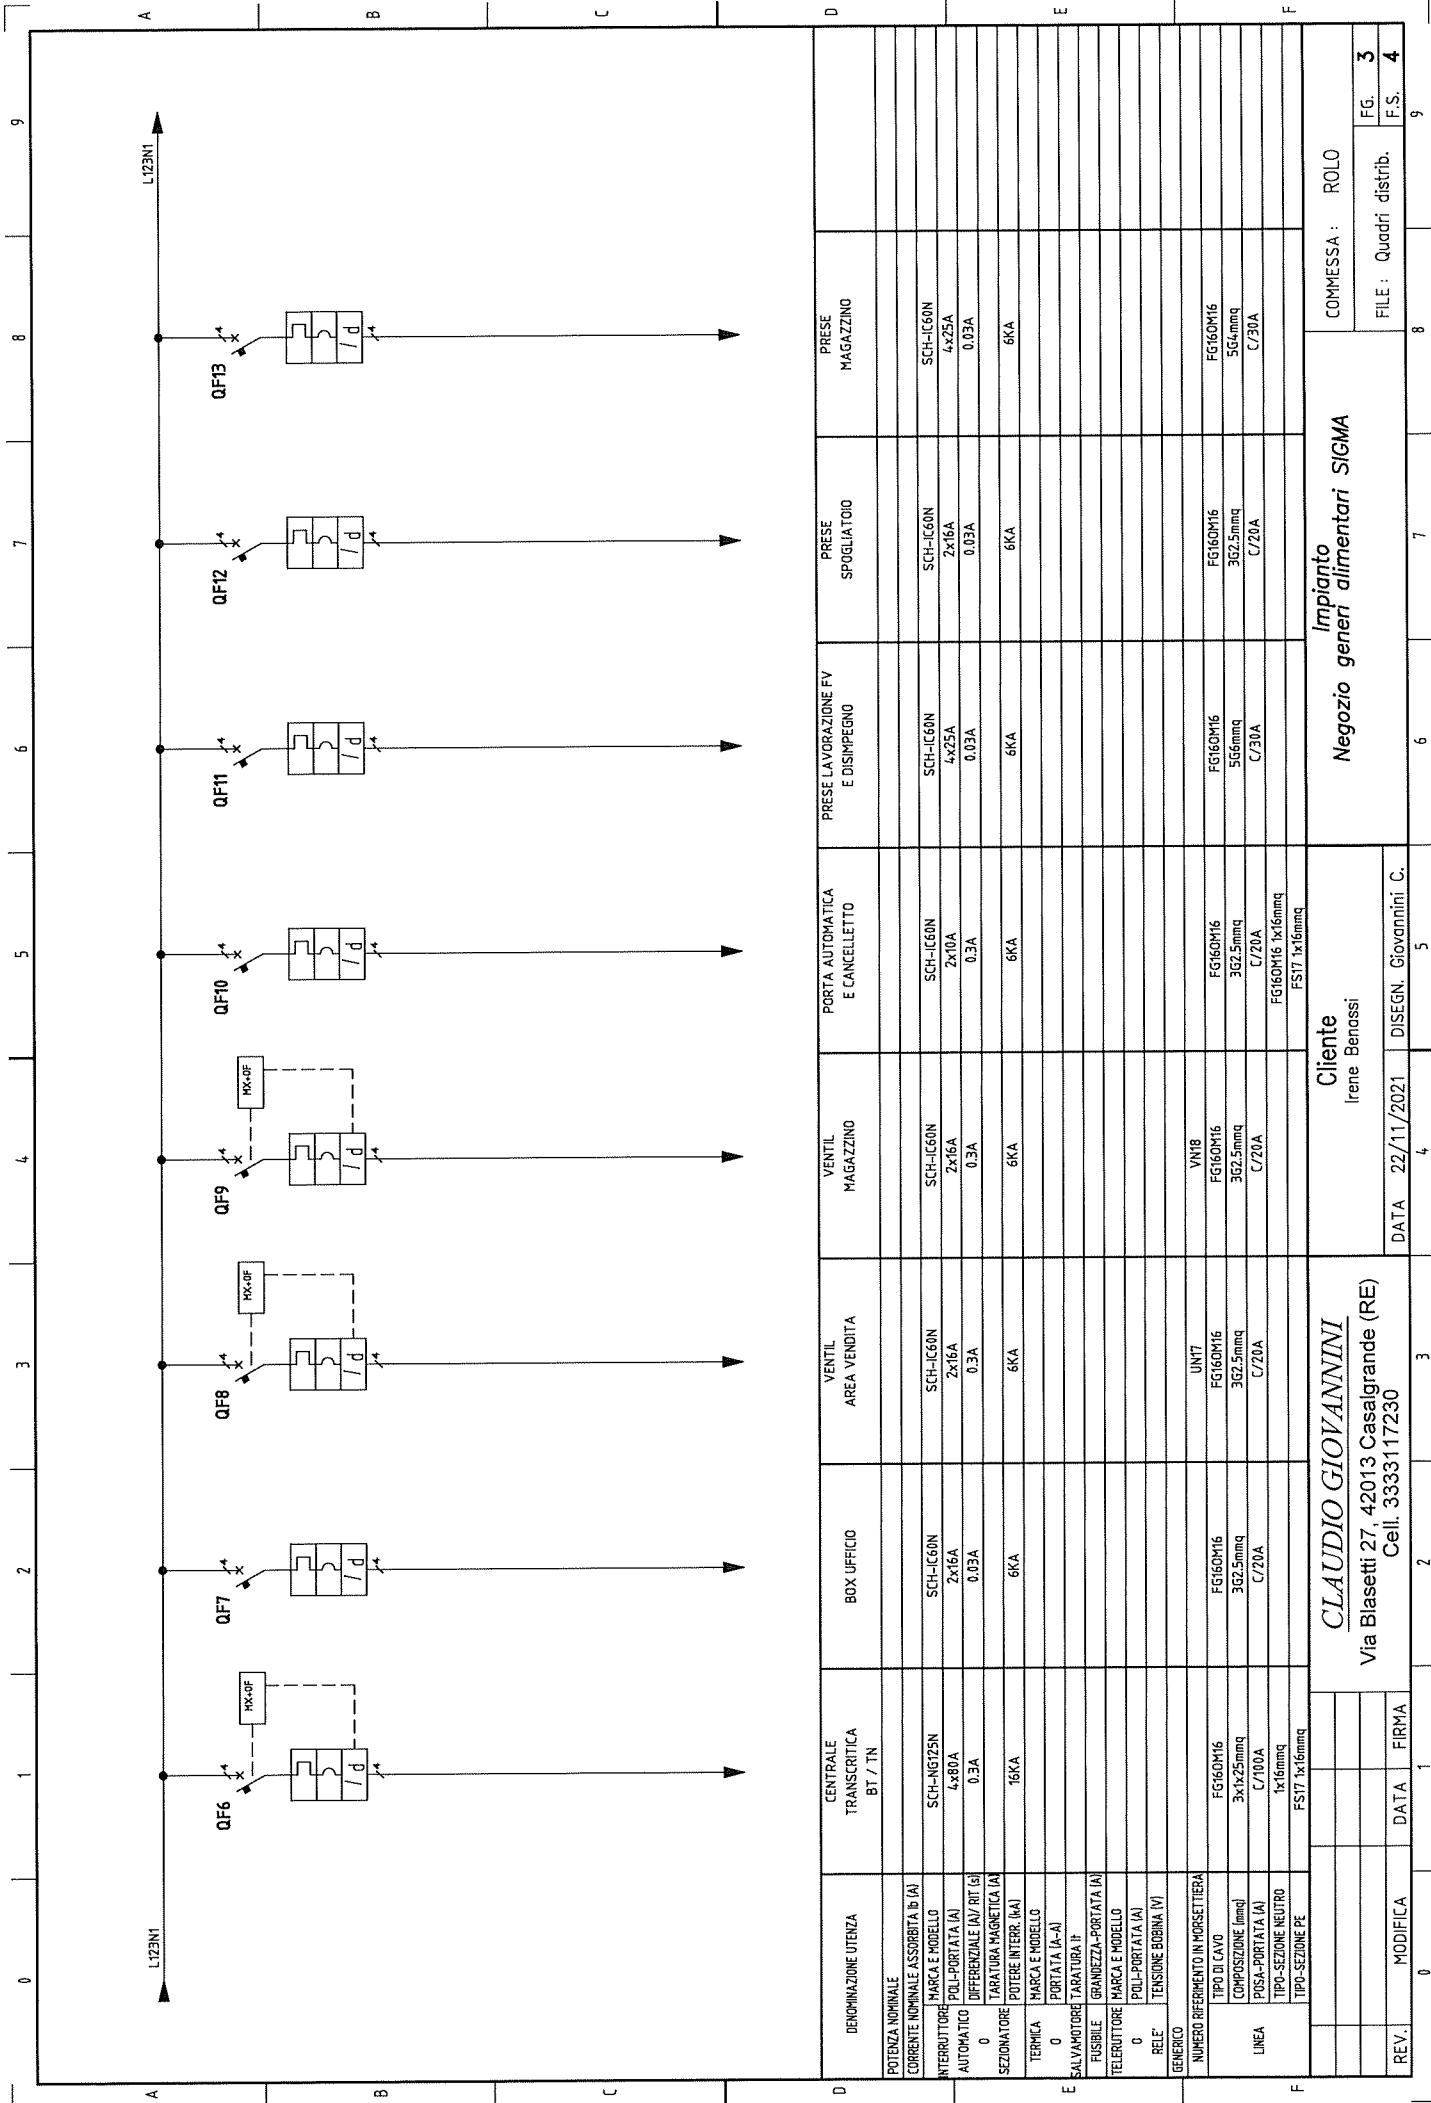

DENOMINAZIONE UTENZA	CENTRALE TRANSCRITICA BT / TN	BOX UFFICIO	VENTIL AREA VENDITA	VENTIL MAGAZZINO	PORTA AUTOMATICA E CANCELLETTO	PRESE LAVORAZIONE FV E DISIMPEGNO	PRESE SPOGLIATOIO	PRESE MAGAZZINO	
POTENZA NOMINALE									
CORRENTE NOMINALE ASSORBITA Ib (A)									
INTERRUTTORE	SCH-NG125N	SCH-IC60N	SCH-IC60N	SCH-IC60N	SCH-IC60N	SCH-IC60N	SCH-IC60N	SCH-IC60N	
MARCA E MODELLO	4x80A	2x16A	2x16A	2x16A	2x10A	4x25A	2x16A	4x25A	
AUTOMATICO	0.3A	0.03A	0.3A	0.3A	0.3A	0.03A	0.03A	0.03A	
DIFFERENZIALE (A)/ RTI (s)									
0									
TARATURA MAGNETICA (A)									
SEZIONATORE	16KA	6KA	6KA	6KA	6KA	6KA	6KA	6KA	
POTERE INTERR. (VA)									
TERMICA									
0									
PORTATA (A-A)									
SALVAMOTORE									
TARATURA IT									
FUSIBILE									
GRANDEZZA-PORTATA (A)									
INTERUTTORE									
MARCA E MODELLO									
0									
POLL-PORTATA (A)									
RELE									
TENSIONE ELEGNA (V)									
GENERO									
NUMERO RIFERIMENTO IN MORSETTERIA									
TIPO DI CAVO	FG160M16	FG160M16	UNT7	VNB8	FG160M16	FG160M16	FG160M16	FG160M16	
COMPOSIZIONE (mmq)	3x16.5mmq	3G2.5mmq	3G2.5mmq	3G2.5mmq	3G2.5mmq	5G6mmq	3G2.5mmq	5G4mmq	
LINEA	C/100A	C/20A	C/20A	C/20A	C/20A	C/30A	C/20A	C/30A	
TIPO-SEZIONE NEUTRO	1x16mmq				FG160M16 1x16mmq				
TIPO-SEZIONE PE	FS17 1x16mmq				FS17 1x16mmq				

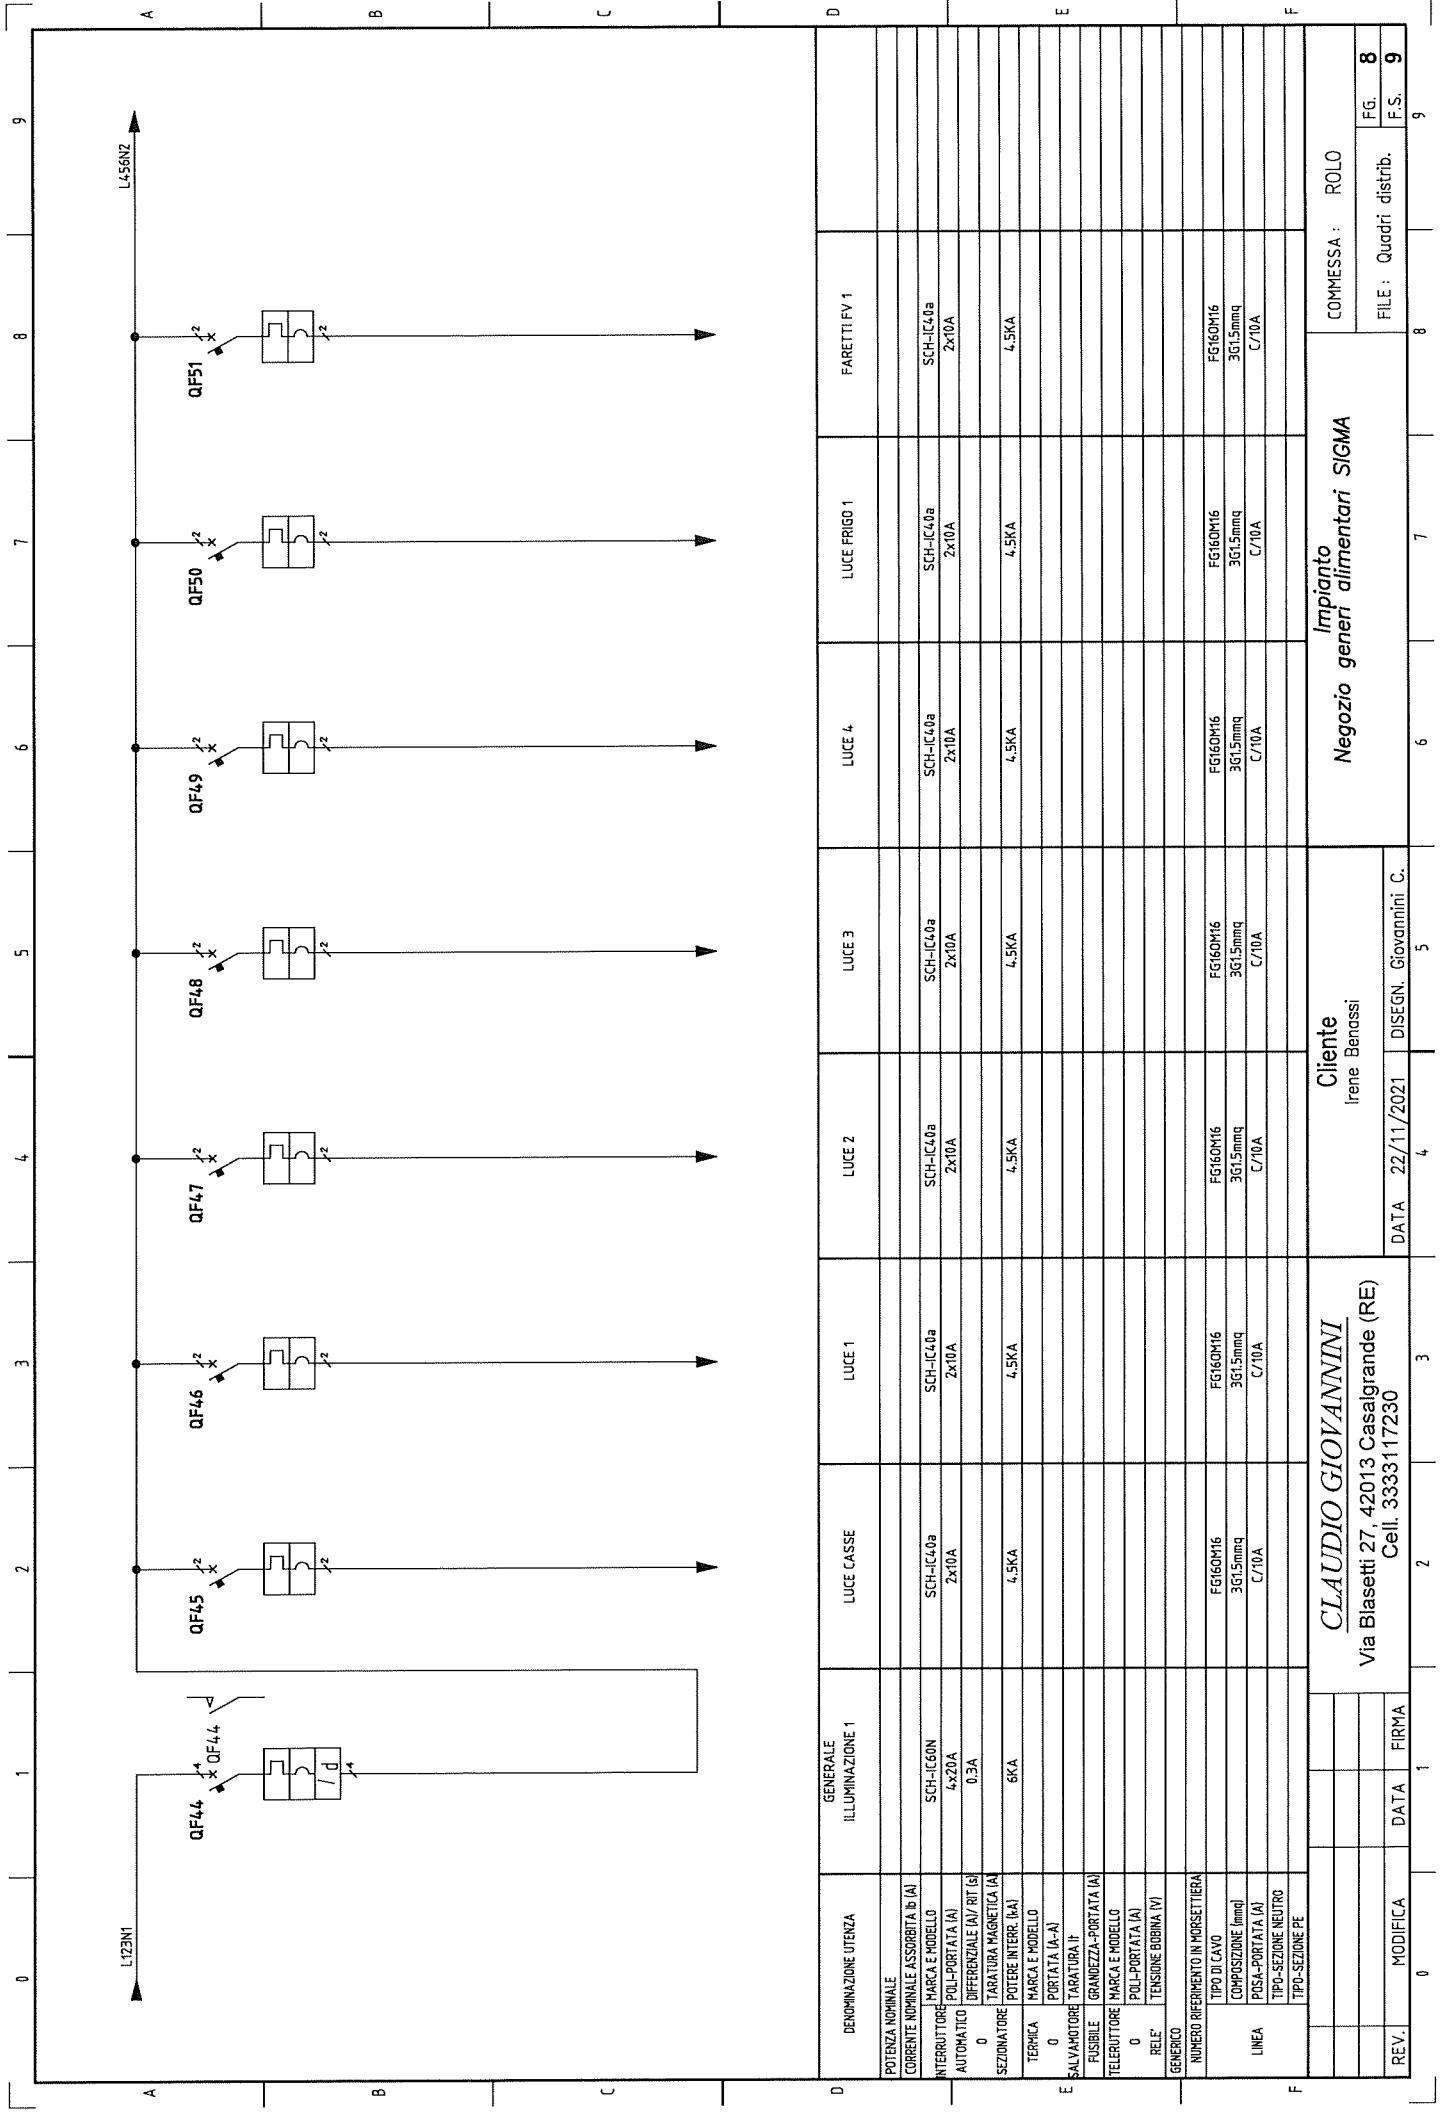

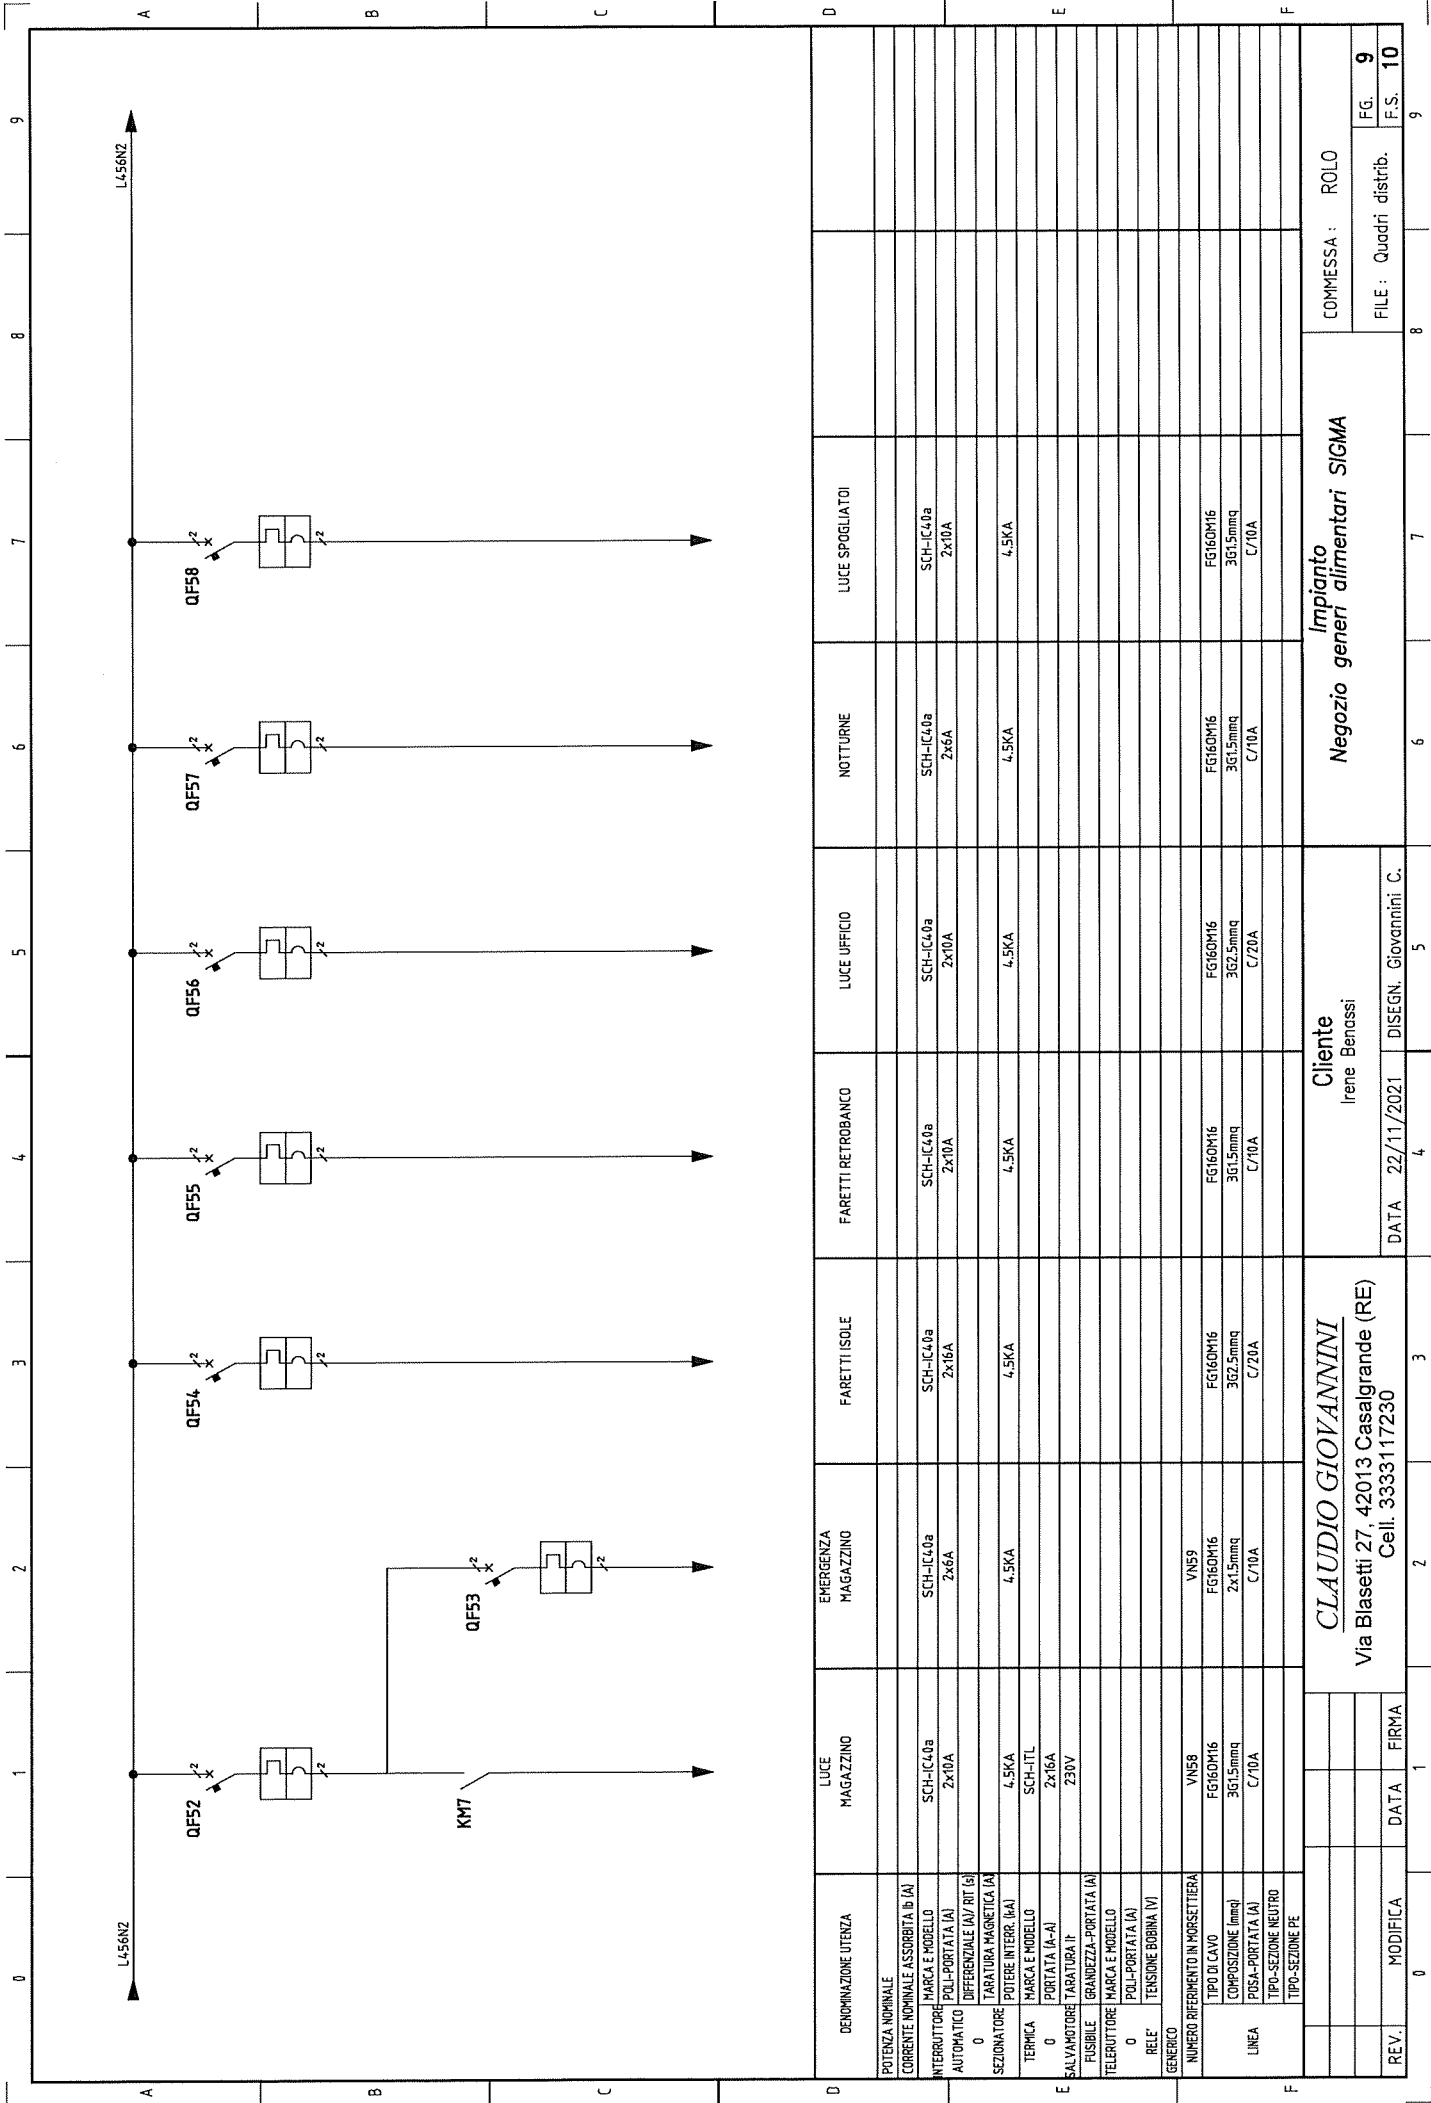

COMMESSA : ROLO
FILE : Quadri distrib. Fg. 9 F.S. 10


Impianto
Negozio generi alimentari SIGMA

Cliente
Irene Benassi

CLAUDIO GIOVANNINI
Via Blasetti 27, 42013 Casalgrande (RE)
Cell. 3333117230

DATA 22/11/2021
DISEGN. Giovannini C.

DATA FIRMA

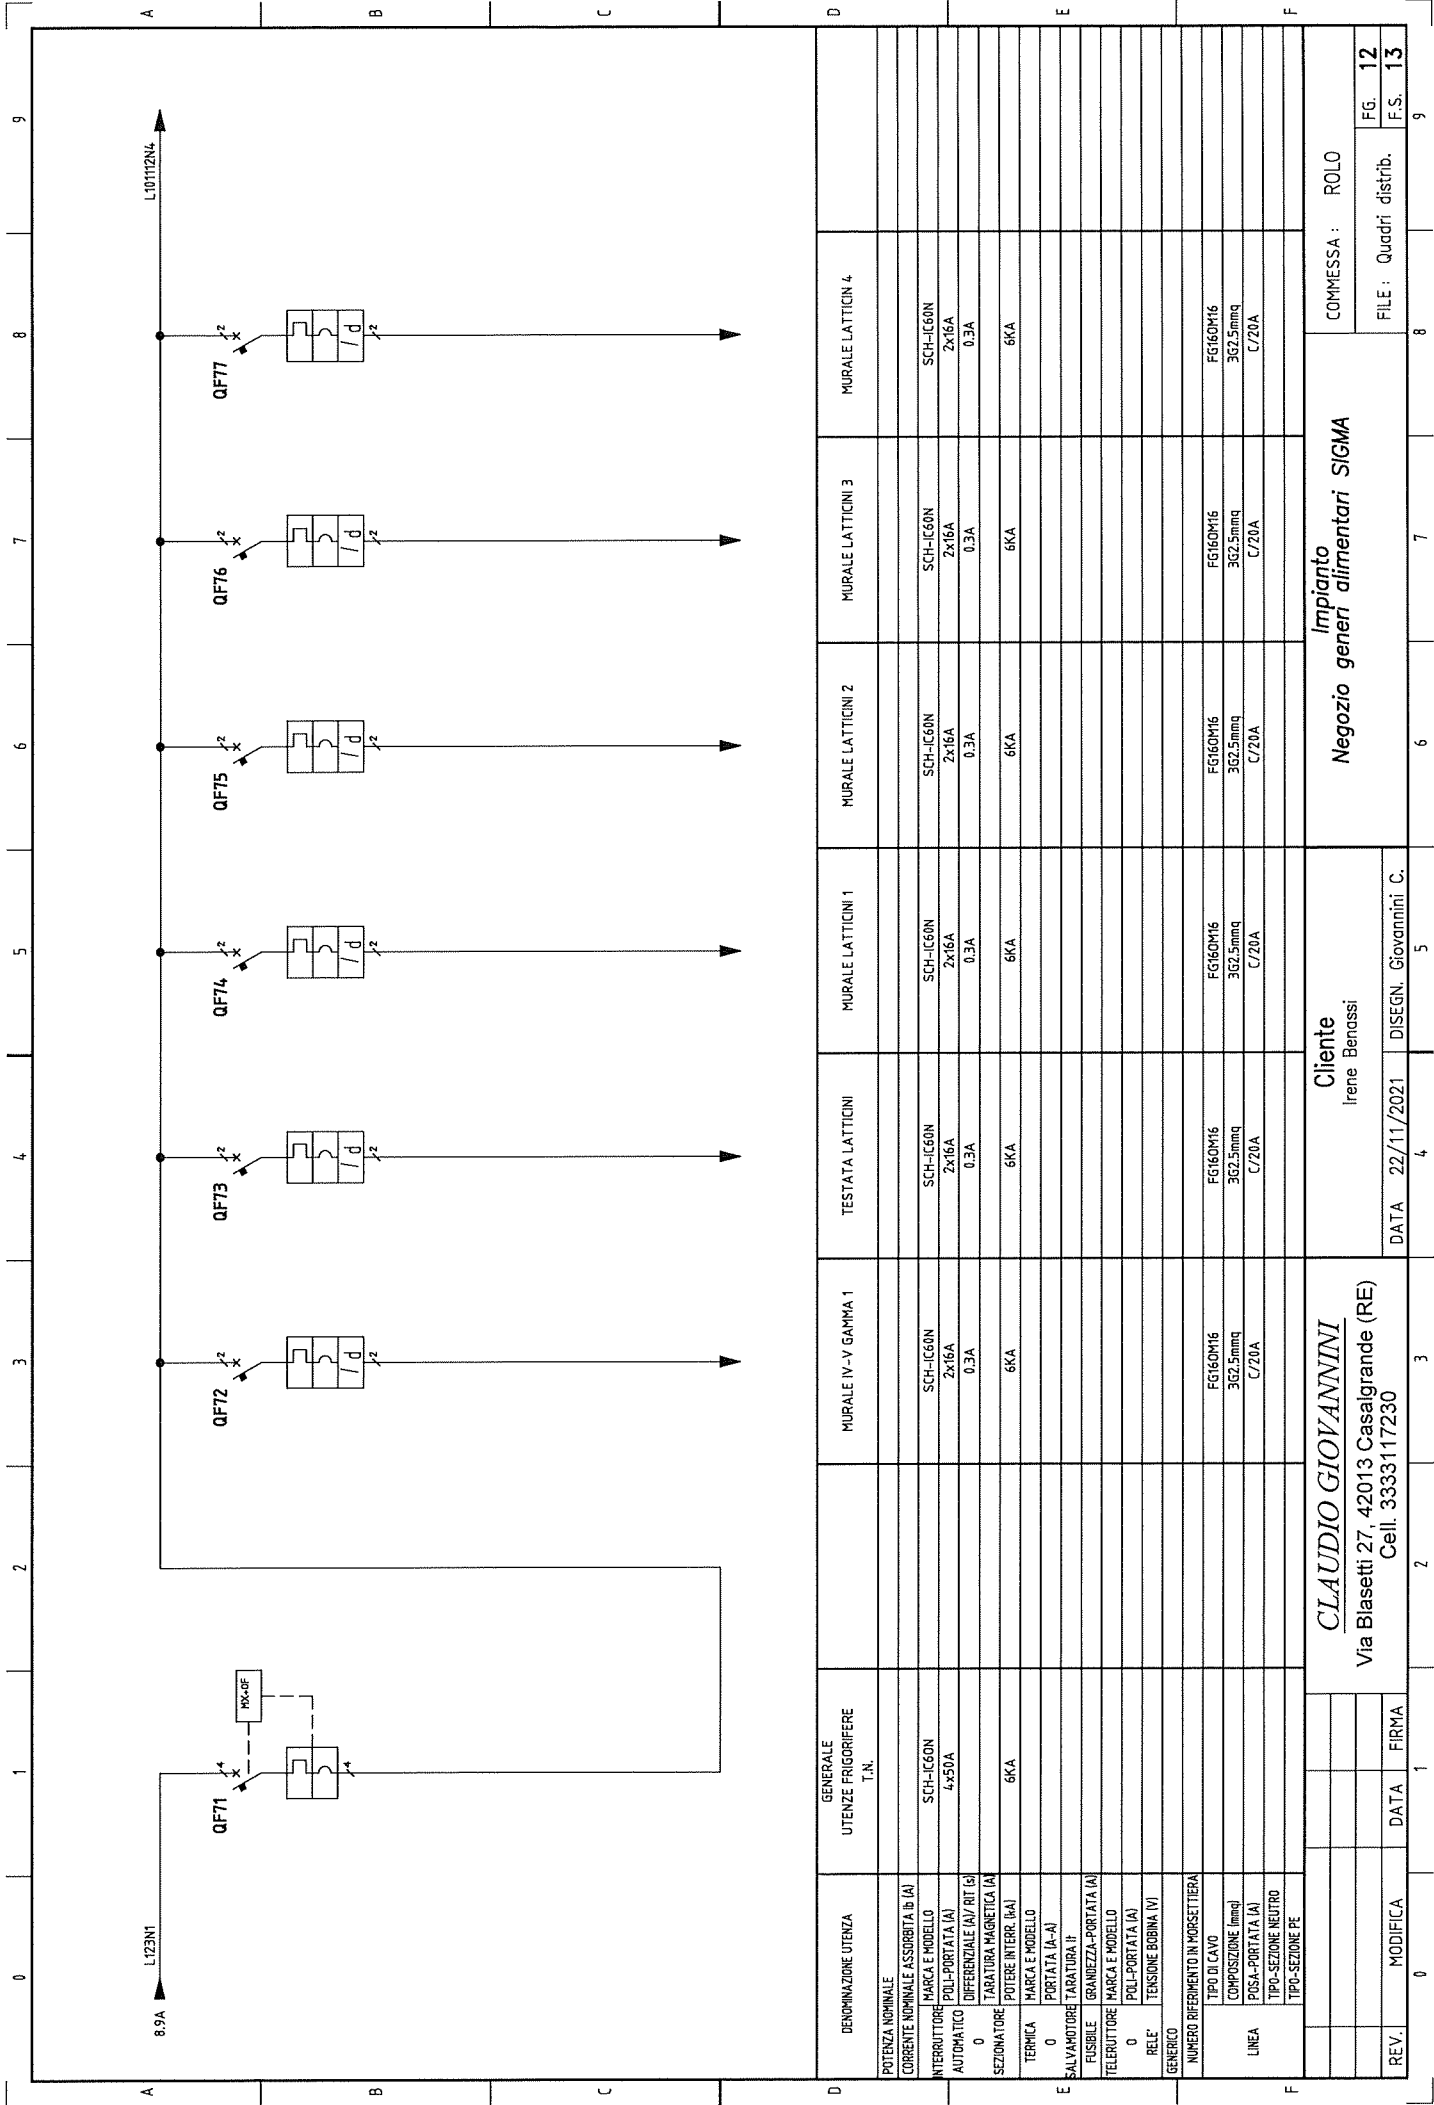

REV.		MODIFICA	DATA	FIRMA	CLAUDIO GIOVANNINI				Via BIASSETTI 27 - 42013 CASALGRANDE (RE)		Cell. 3333117230	2	3	4	5	Negozio generi alimentari SIGMA		COMMESSA : ROLO		Fg. 12	8	9
					Irene Berassi				DISEGN. GIOVANNINI C.							FILE : Quadri distrib.		F.S. 13				

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

8.9A

L10112N4

L10112N4

D

B

C

D

E

F

DENOMINAZIONE UTENZA

POTENZA NOMINALE

CORRENTE NOMINALE ASSORBITA Ib (A)

INTERUTTORE

INTERUTTORE AUTOMATICO

o DIFFERENZIALE (A)/ RIT (s)

SEZIONATORE

o TARIFFA MAGNETICA (A)

o POTERE INTERE (kA)

o TARIFFA (A-A)

o PORTATA (A-A)

o SALVAMOTORE TARIFFA (A)

FUSIBILE

o GRADUEZZA-PORTATA (A)

o TOLERUTTORE

o MARCA E MODELLO

o POL-PORTATA (A)

RELE'

o TENSIONE BOBINA (V)

GENERICO

NUMERO RIFERIMENTO IN MORSETTERIA

TIPO DI CAVO

o COMPOSIZIONE (mmq)

LINEA

o POSA-PORTATA (A)

TIPO-SEZIONE NEUTRO

TIPO-SEZIONE PE

REV.

MODIFICA

DATA

FIRMA

CLAUDIO GIOVANNINI

Via Blasetti 27 - 42013 Casalgrande (RE)

Cell. 3333117230

Cliente

Irene Benassi

DATA 22/11/2021

DISEGN. Giovannini C.

Negozi genen alimentari SIGMA

Impianto

COMMESSA : ROLO

FILE : Quadri distrib.

FG. 15

F.S. 16

0

1

2

3

4


5

6

7

8

9

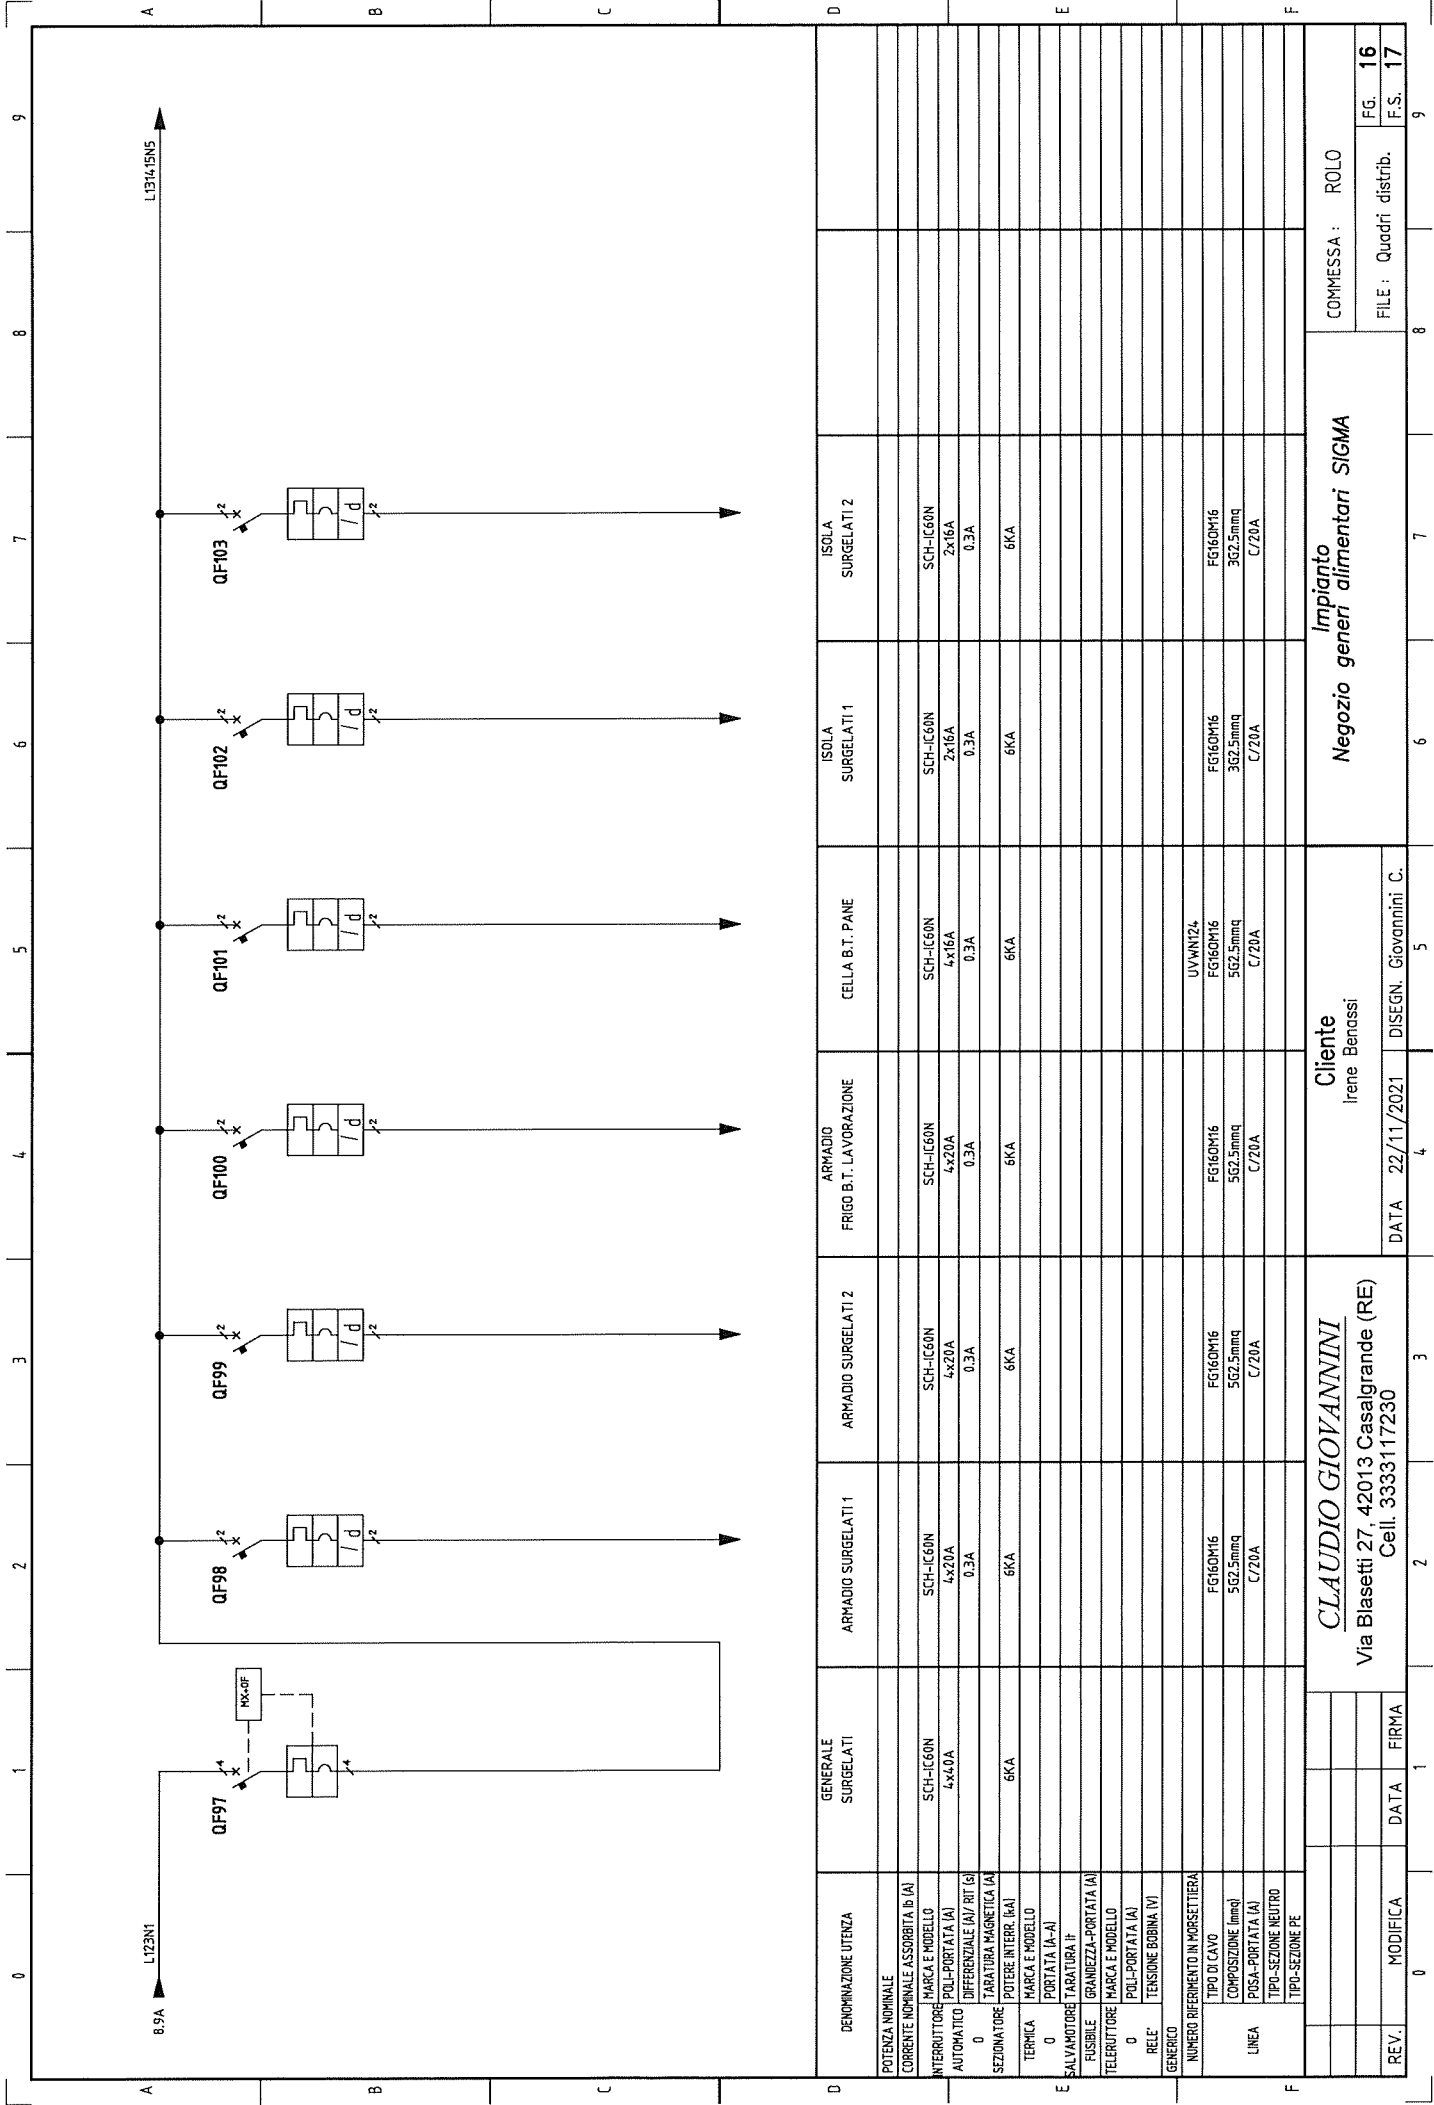


COMMESSA : ROLO
FILE : Quadri distrib. F.S. 16

Negozio generi alimentari SIGMA


Cliente
Irene Benassi

CLAUDIO GIOVANNINI
Via Blasetti 27 - 42013 Casalgrande (RE)
Cell. 3333117230

DATA 22/11/2021 DISEGN. Giovannini C.

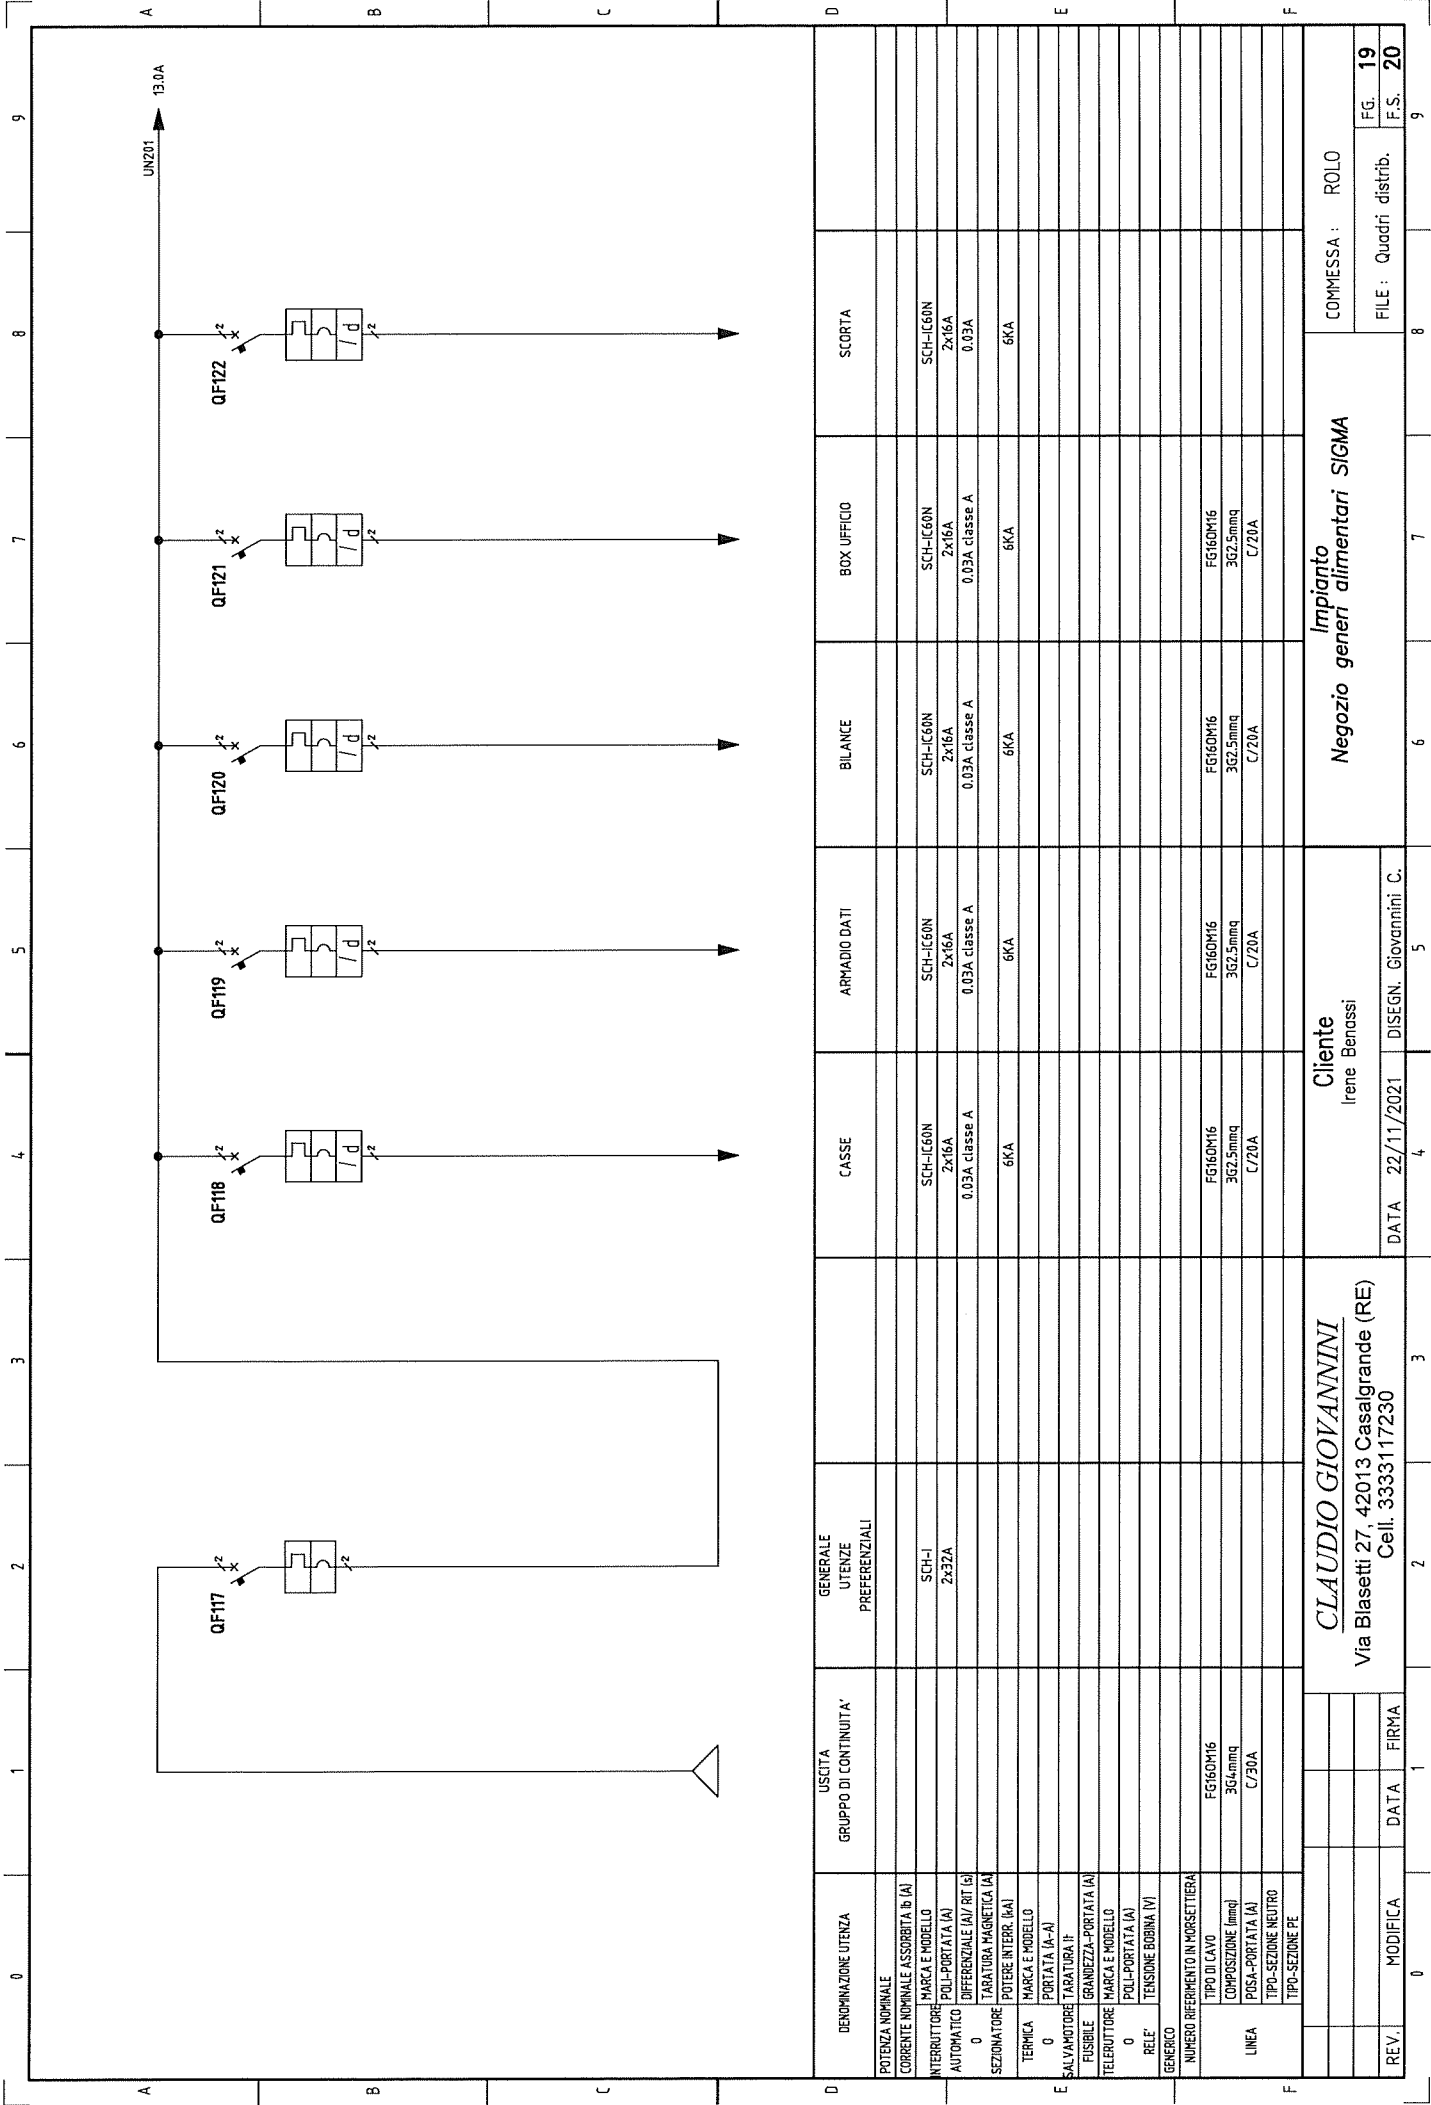

DENOMINAZIONE UTENZA		USCITA GRUPPO DI CONTINUITA'	GENERALE UTENZE PREFERENZIALI	CASSE	ARMADIO DATI	BILANCE	BOX UFFICIO	SCORTA			
POTENZA NOMINALE											
CORRENTE NOMINALE ASSORBITA Ib (A)											
INTERRUTTORE			SCH-I	SCH-IC60N	SCH-IC60N	SCH-IC60N	SCH-IC60N	SCH-IC60N			
AUTOMATICO			2x32A	2x16A	2x16A	2x16A	2x16A	2x16A			
o			DIFFERENZIALE (A)/ RIT (s)	0.03A classe A	0.03A classe A	0.03A classe A	0.03A classe A	0.03A			
SEZIONATORE											
TARATURA MAGNETICA (A)											
POTERE INTERR. (kA)				6kA	6kA	6kA	6kA	6kA			
TERMICA											
o											
PORTATA (A-A)											
SALVAMOTORE											
TARATURA (A)											
FUSIBILE											
GRANIEZZA-PORTATA (A)											
TELERUTTORE											
MARCA E MODELLO											
o											
POLL-PORTATA (A)											
RELE'											
TENSIONE BOBINA (V)											
GENERICO											
NUMERO RIFERIMENTO IN MORSETTERIA											
TIPO DI LAVORO		FG16DM16		FG16DM16	FG16DM16	FG16DM16	FG16DM16				
COMPOSIZIONE (mmq)		3G4mmq		3G2.5mmq	3G2.5mmq	3G2.5mmq	3G2.5mmq				
LINEA		C/30A		C/20A	C/20A	C/20A	C/20A				
PISA-PORTATA (A)											
TIPO-SEZIONE NEUTRO											
TIPO-SEZIONE PE											



DENOMINAZIONE UTENZA	TVCC	DIFFUSIONE SONORA	ANTINTRUSIONE	EVACUAZIONE	PORTAPREZZI ELETTRONICI	Impianto		
POTENZA NOMINALE						Negozio generi alimentari SIGMA		
CORRENTE NOMINALE ASSORBITA DI (A)						COMMESSA : ROLO		
INTERUTTORE MARCA E MODELLO	SCH-IC60N	SCH-IC60N	SCH-IC60N	SCH-IC60N	SCH-IC60N	FILE : Quadri distrib.		
INTERRUTTORE POLI-PORTATA (A)	2x6A	2x6A	2x6A	2x6A	2x6A	FG. 20		
AUTOMATICO DIFFERENZIALE (A)/ RIT (s)	0.03A	0.03A	0.03A	0.03A	0.03A	F.S. 21		
0								
SEZIONATORE TARIFFA MAGNETICA (A)								
POTERE INTERC. (A)	6KA	6KA	6KA	6KA	6KA			
TECNICA								
0								
SALVAMOTORE TARIFFA II								
FUSIBILE GRANDEZZA-PORTATA (A)								
TELERUTTORE MARCA E MODELLO								
0								
POL-PORTATA (A)								
RELE' TENSIONE BOBINA (V)								
GENERICO								
NUMERO RIFERIMENTO IN MORSETTERIA								
TIPO DI CAVO	FG16DM16	FG16DM16	FG16DM16	FG16DM16	FG16DM16			
COMPOSIZIONE (mmq)	3G2.5mmq	3G2.5mmq	3G2.5mmq	3G2.5mmq	3G2.5mmq			
PISA-PORTATA (A)	C/20A	C/20A	C/20A	C/20A	C/20A			
TIPO SEZIONE NEUTRO								
TIPO SEZIONE PE								
DATA	22/11/2021	22/11/2021	22/11/2021	22/11/2021	22/11/2021			
MODIFICA								
DATA								
FIRMA								
REV.								

CLAUDIO GIOVANNINI
Via Biassetti 27, 42013 Casalgrande (RE)
Cell. 3333117230

Cliente
Irene Benassi

Negozio generi alimentari SIGMA


COMMESSA : ROLO

FILE : Quadri distrib.


FG. 20

F.S. 21

[illegible]

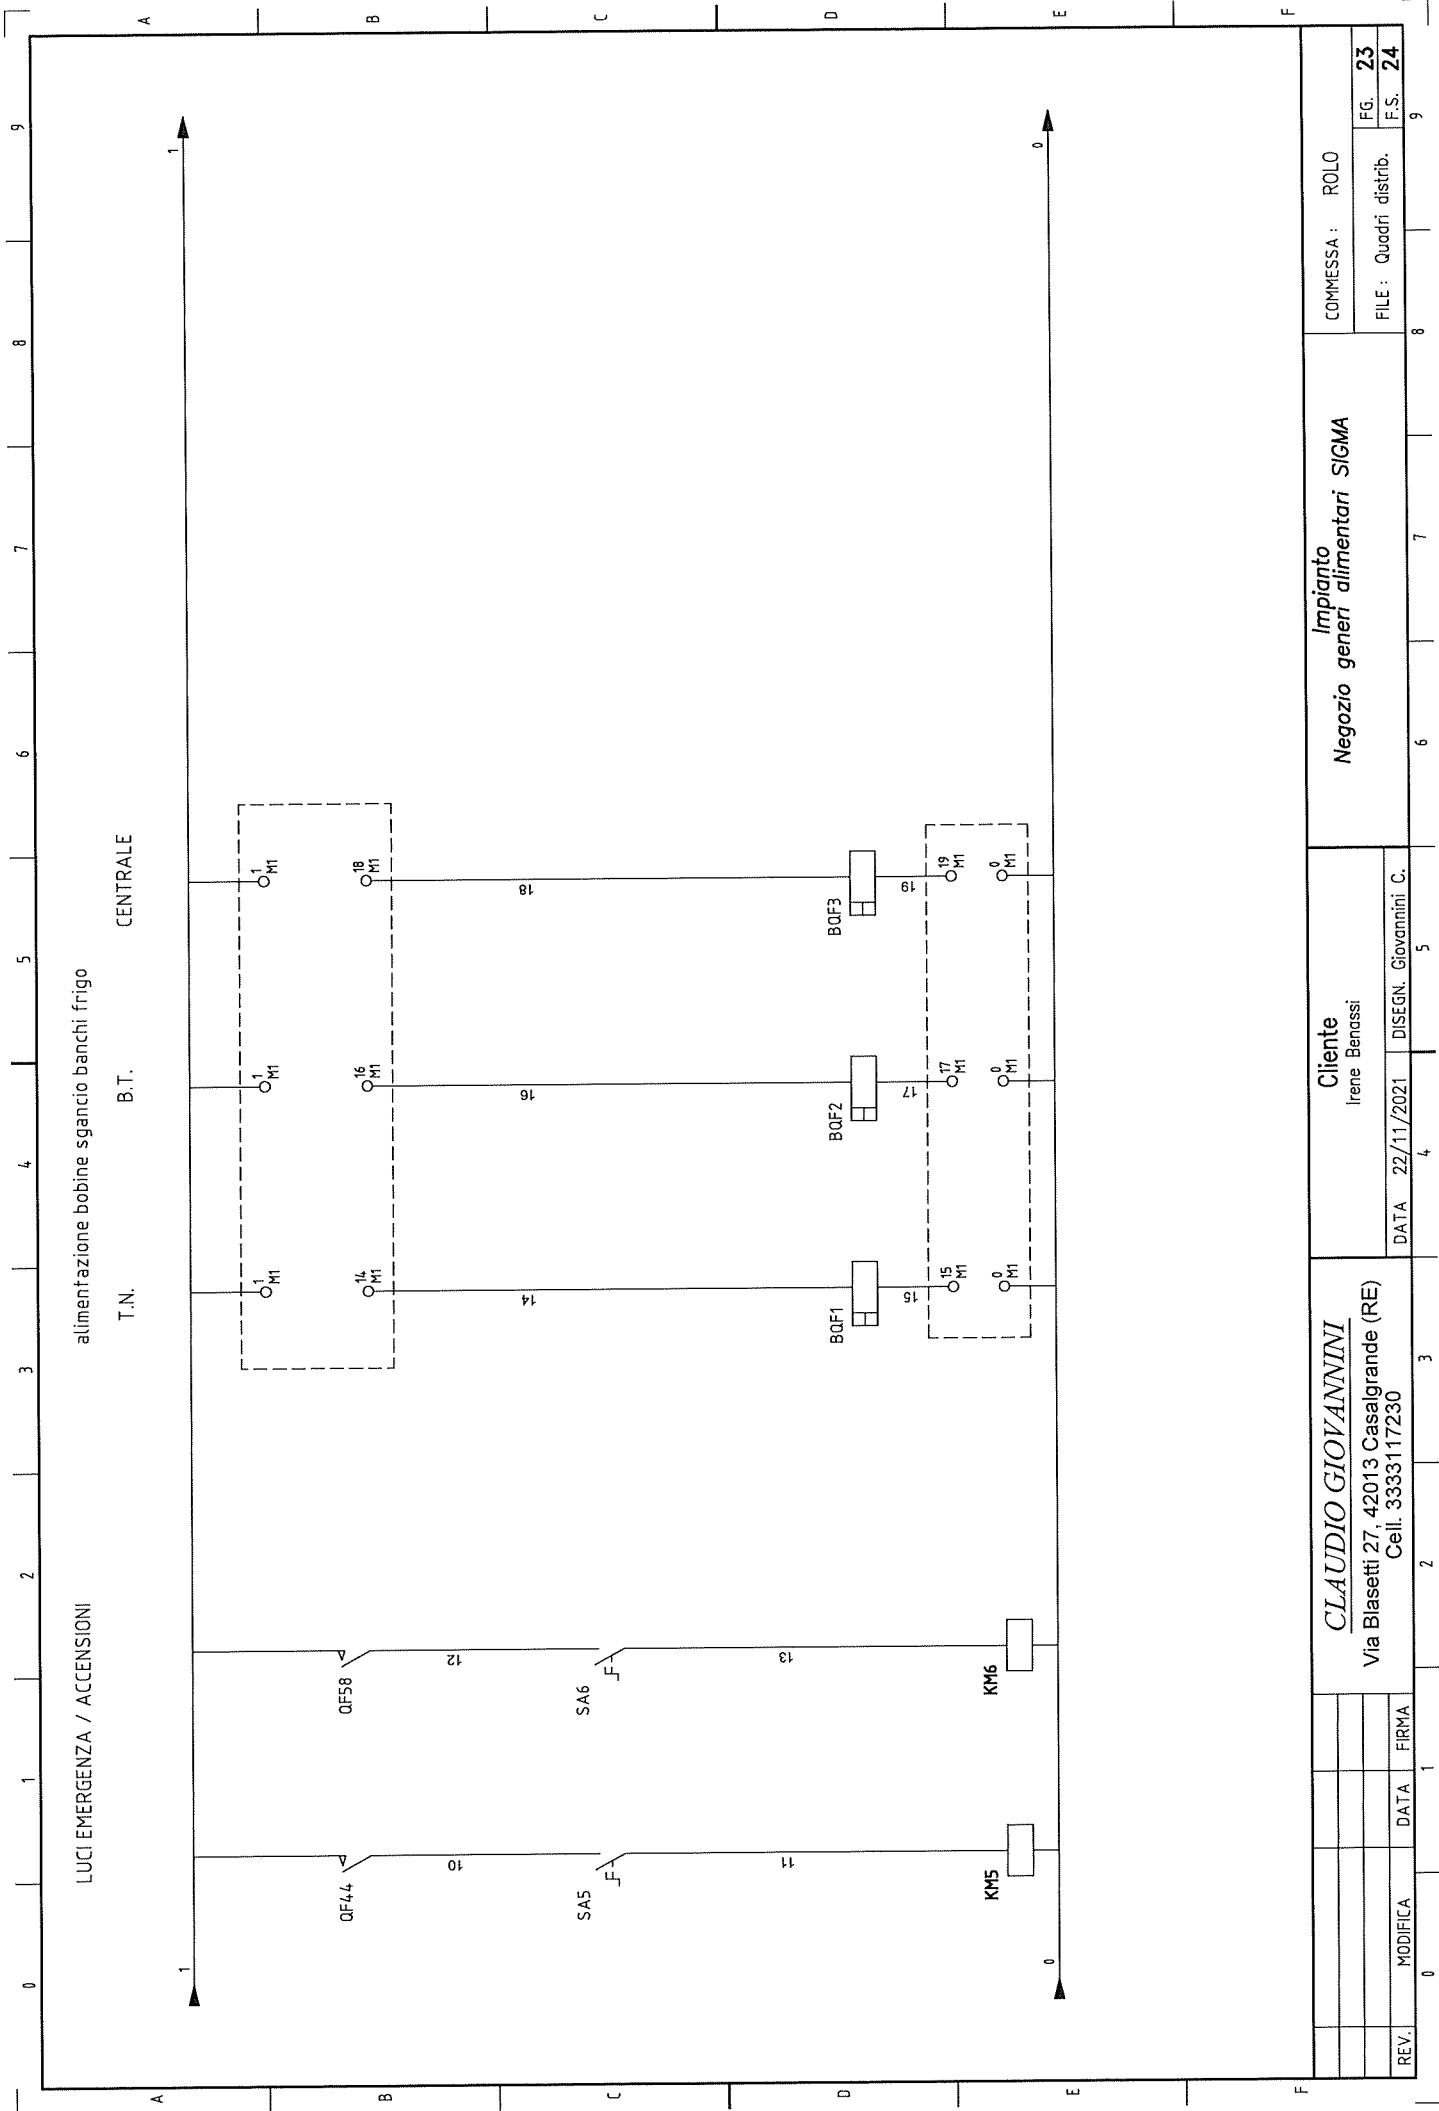

REV.	MODIFICA			DATA	FIRMA	CLAUDIO GIOVANNINI Via Blasetti 27, 42013 Casalgrande (RE) Cell. 3333117230				Cliente Irene Benassi				Negozio generi alimentari SIGMA				COMMESSA : ROLO			
						DATA 22/11/2021				DISEGN. Giovannini C.								FILE : Quadri distrib.			
																		FG. 23			





ALLARME INCENDIO 1
MOVIMENTO ARIA

ALLARME INCENDIO 2
CUPOLINI

ALLARME INCENDIO 3
VETRI

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



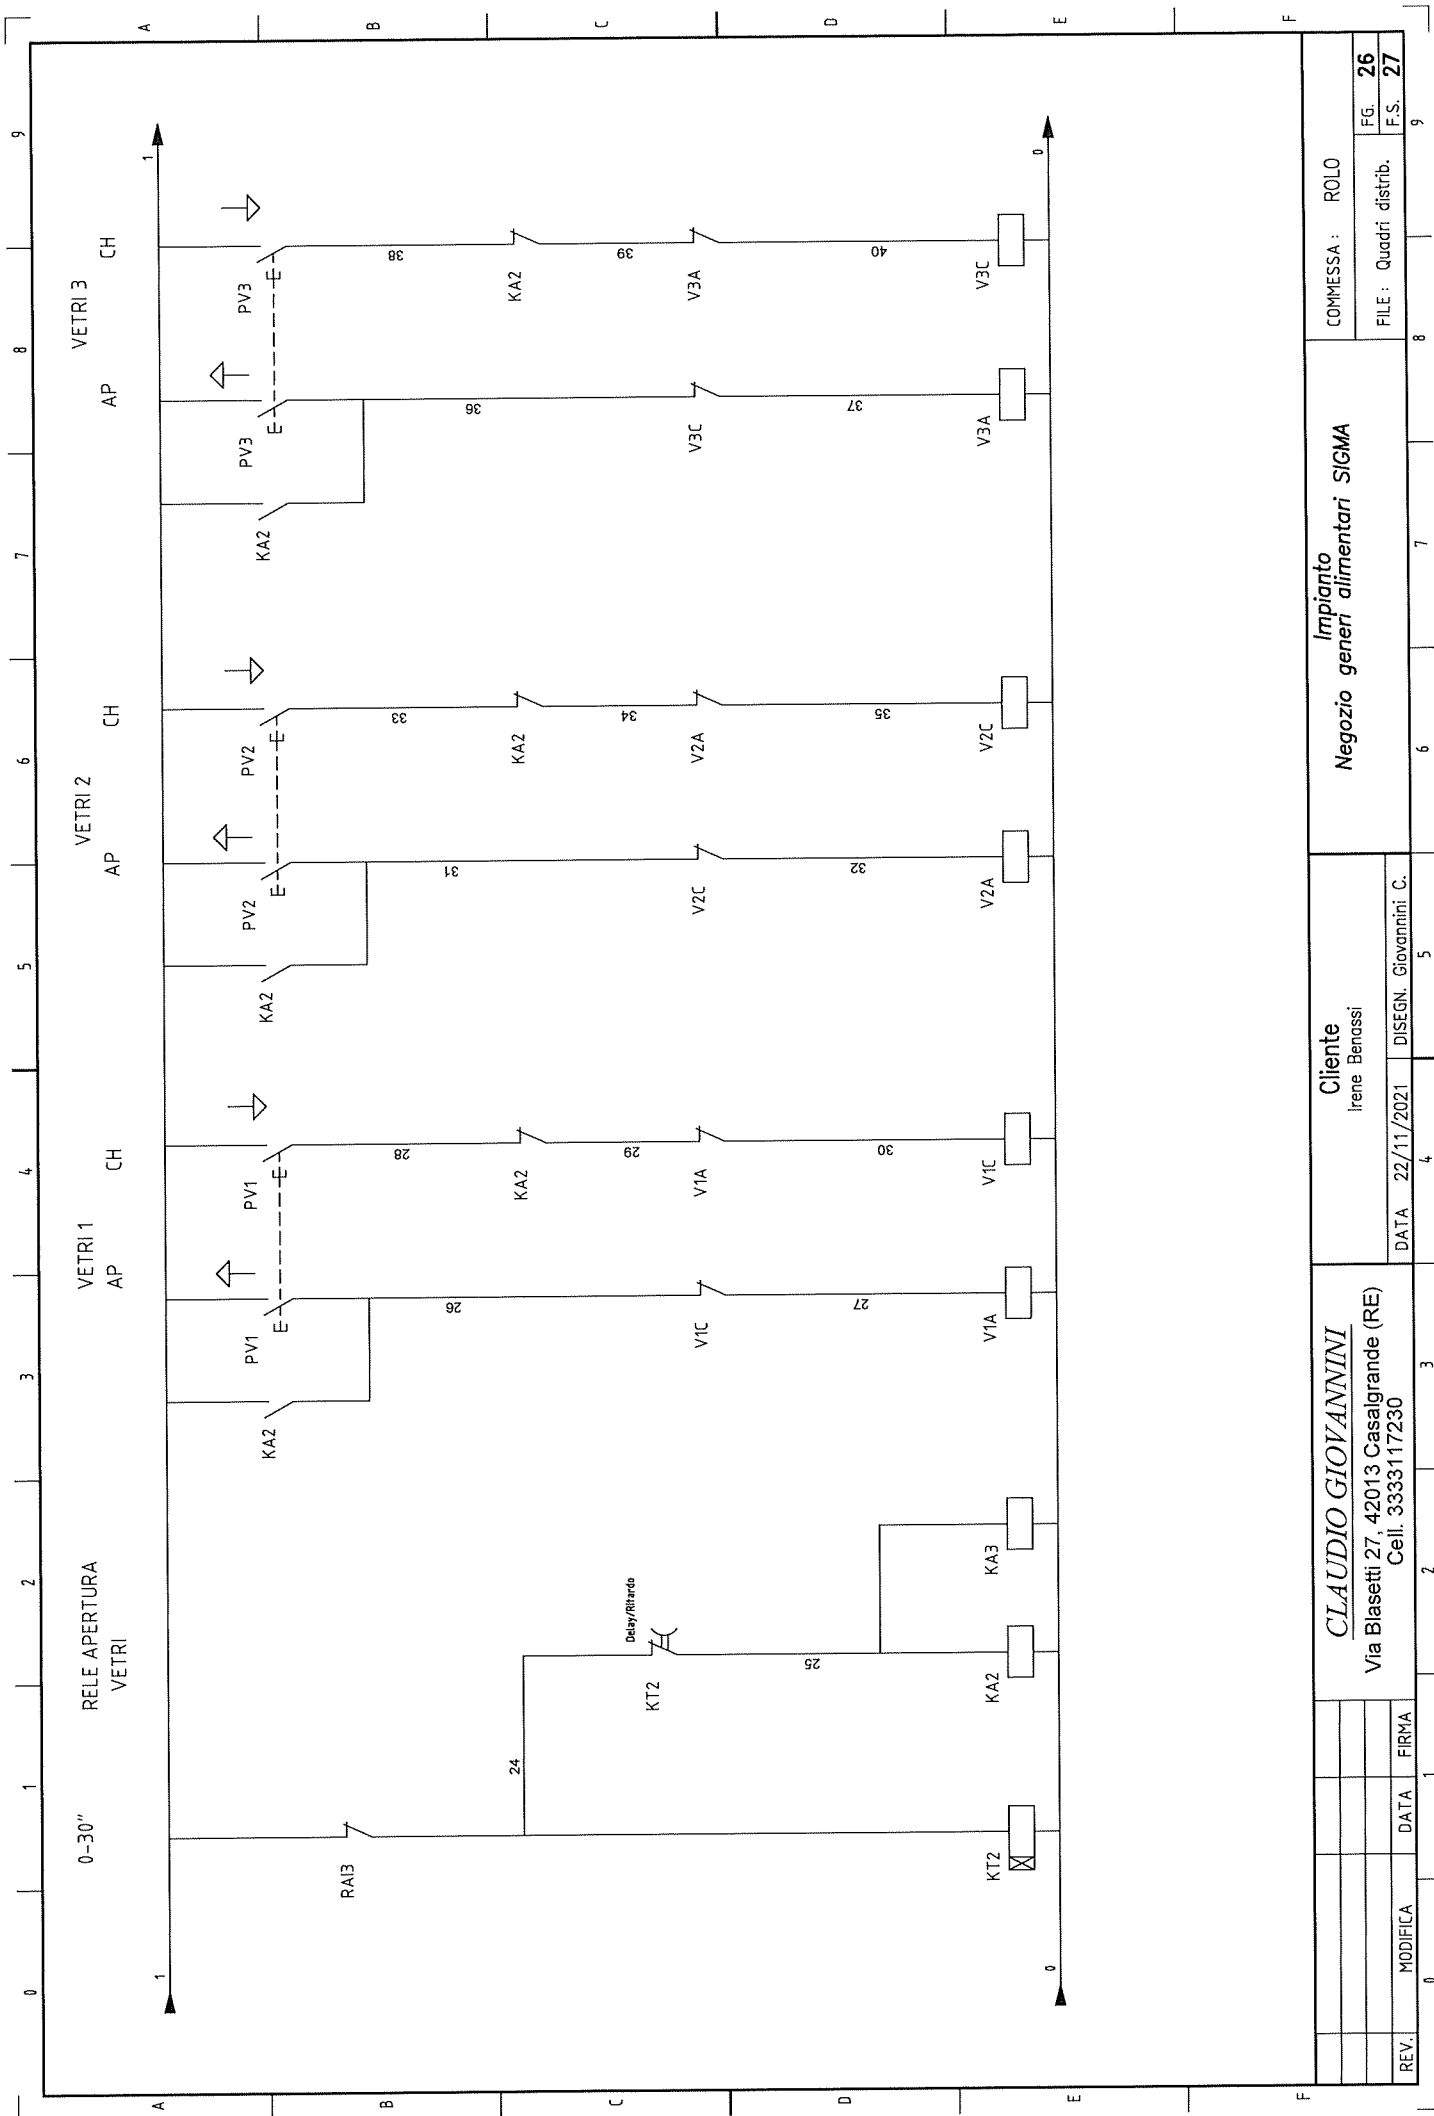

CLAUDIO GIOVANNINI

Via Blasetti 27, 42013 Casalgrande (RE)
Cell. 3333117230


Cliente
Irene Benassi

DATA	22/11/2021	DISEGN. Giovannini C.
------	------------	-----------------------


Impianto
Negozio generi alimentari SIGMA

COMMESSA : ROLO

FILE : Quadri distrib.



			CLAUDIO GIOVANNINI			Cliente			Impianto			COMMESSA : ROLO		
			Via Blasetti 27, 42013 Casalgrande (RE)			Irene Benassi			Negozio generi alimentari SIGMA			FILE : Quadri distrib.		
			Cell. 3333117230			DATA 22/11/2021			DISEGN. Giovannini C.			F.S. 27		
												F.S. 28		




COMMESSA : ROLO		
FILE : Quadri distrib.	FG.	28
	F.S.	29

Negozio generi alimentari SIGMA

Cliente Irene Benassi	
DATA 22/11/2021	DISEGN. Giovannini C.

CLAUDIO GIOVANNINI
Via Blasetti 27, 42013 Casalgrande (RE)
Cell. 3333117230

REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA

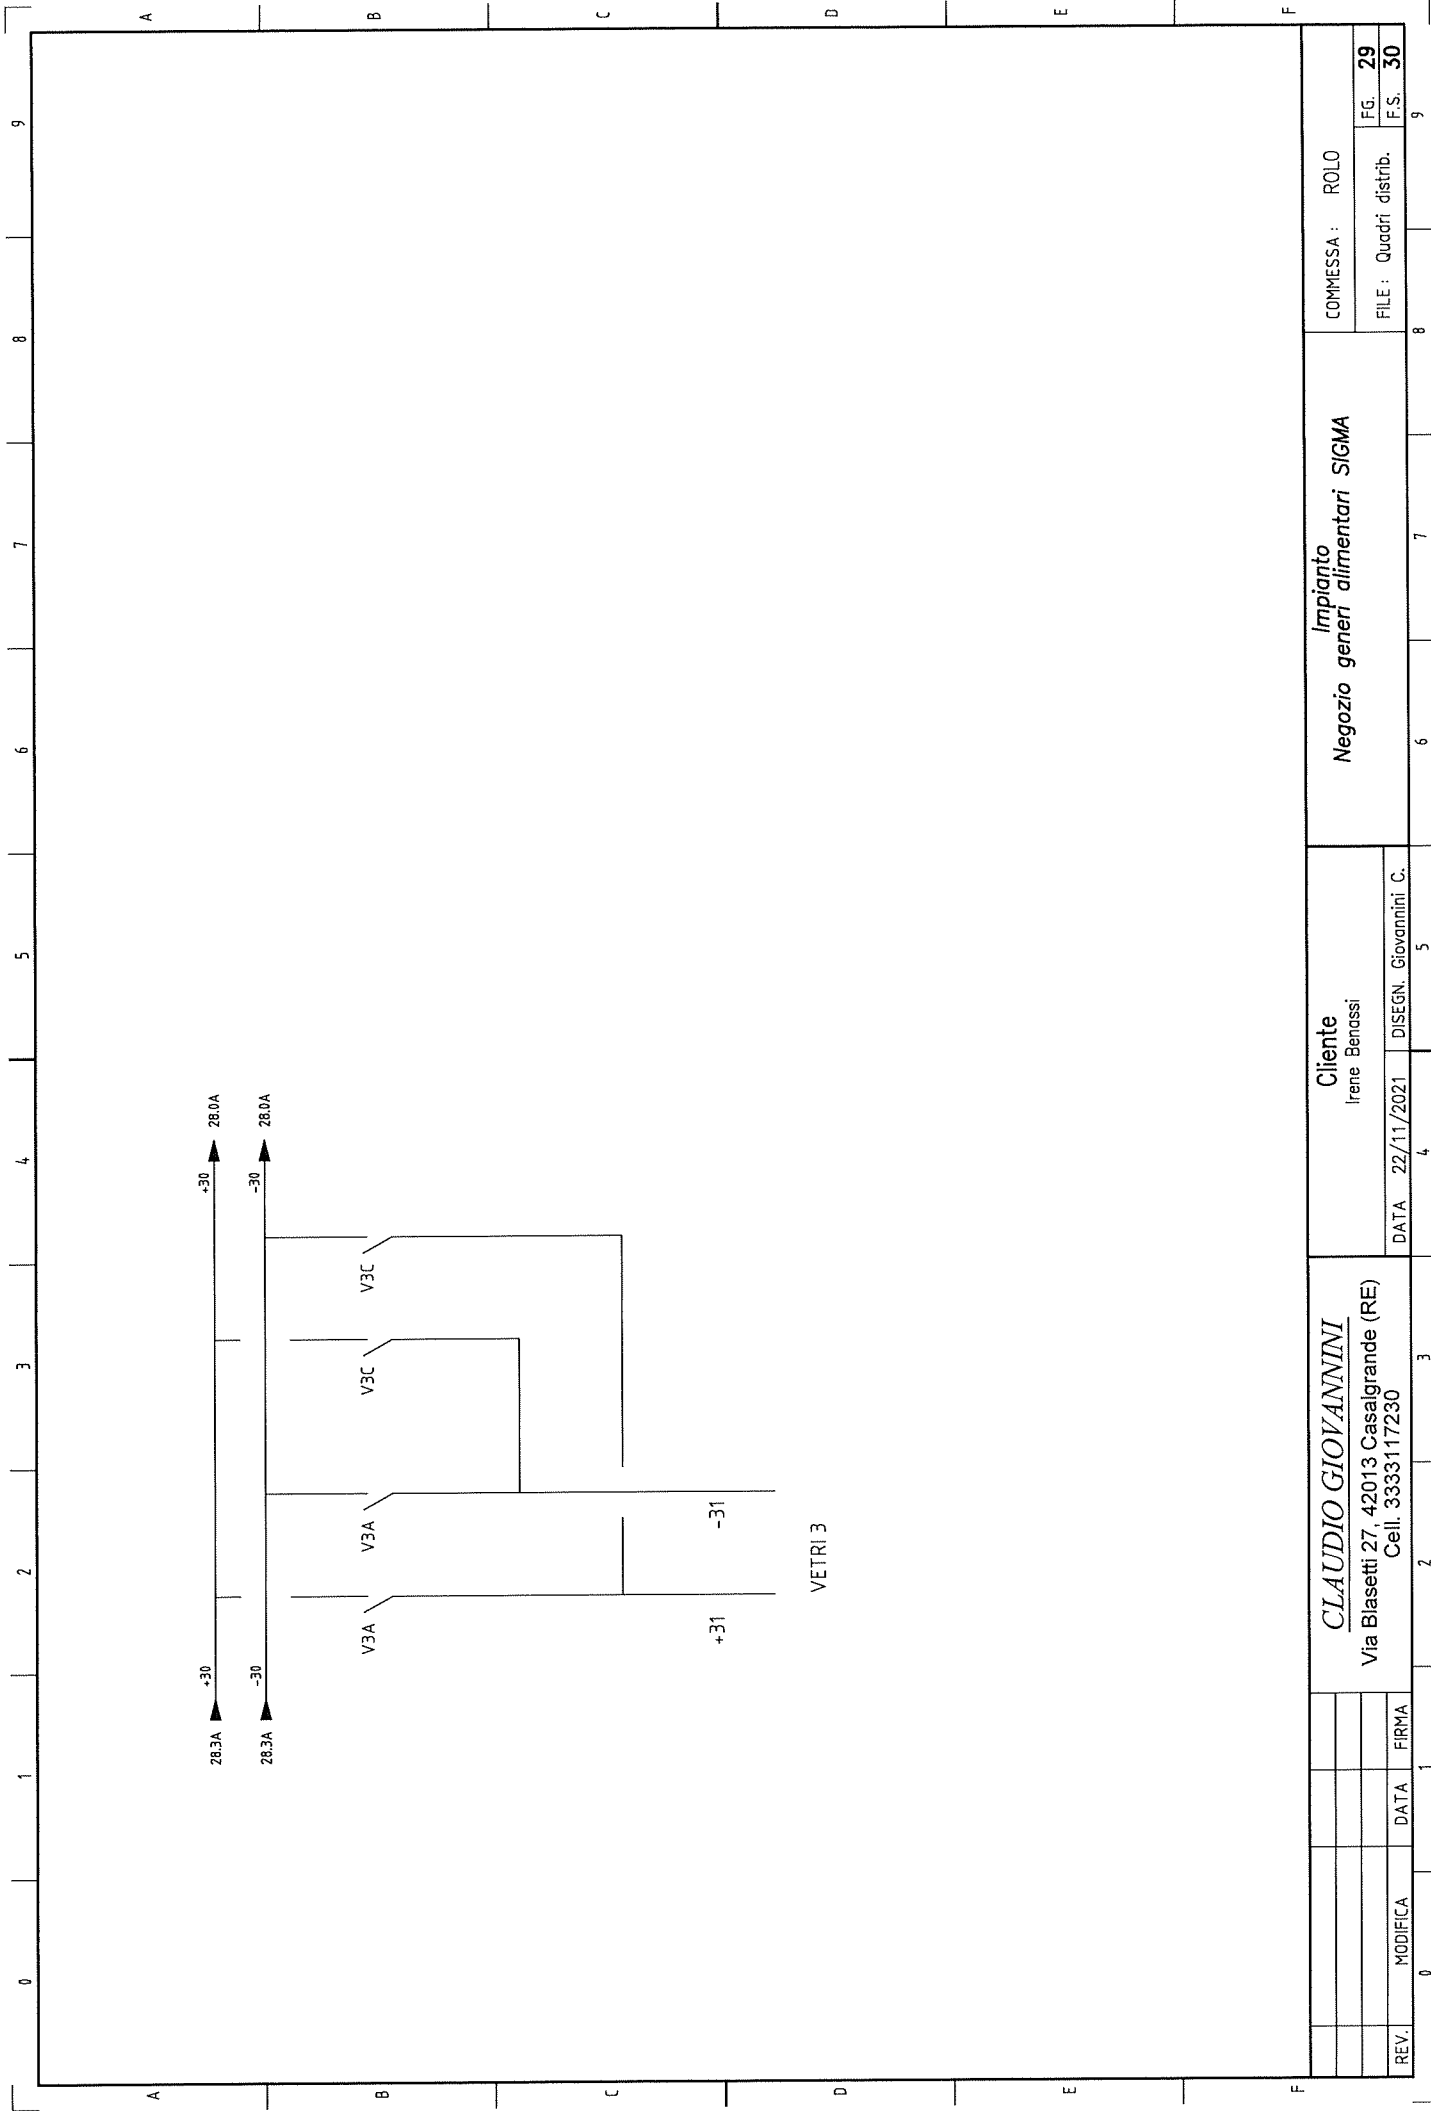

COMMESSA : ROLO	
FILE : Quadri distrib.	FG. 29
	F.S. 30

Negozio generi alimentari SIGMA

Cliente	
Irene Benassi	
DATA 22/11/2021	DISEGN. Giovannini C.

CLAUDIO GIOVANNINI
Via Blasetti 27, 42013 Casalgrande (RE)
Cell. 3333117230

REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]